


# termorad®

"ALÜMİNYUM PANEL RADYATÖR"

## Montaj Şeması - Alt Karşıt Uç Bağlantı

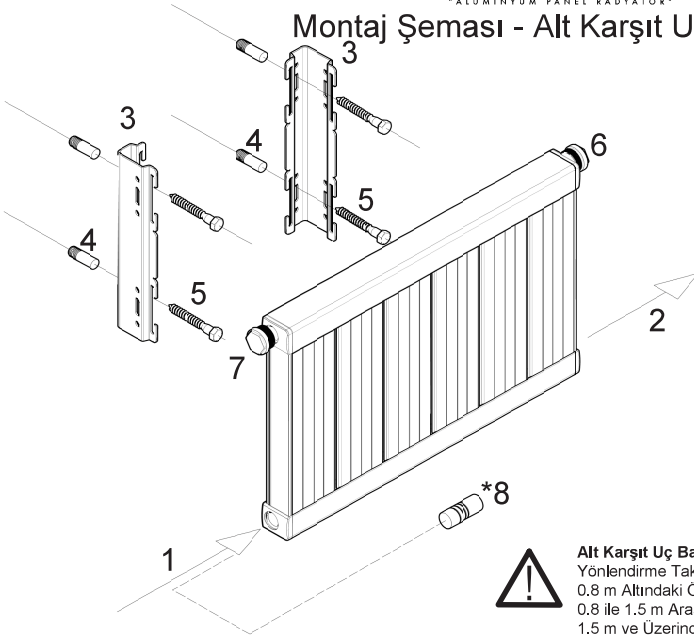

1. Sıcak Su Girişi
2. Soğuk Su Çıkışı
3. Askı Sacı
4. Dübel
5. Trifon Vida
6. Prüjör Tapa
7. Kör Tapa
8. Yönlendirme Takozu\*



14.11.42/TSE-1282

Min./Maks. Çalışma Sıcaklığı 40°C / 90°C  
Min./Maks. Çalışma Basıncı 1.5 Bar / 6 Bar  
Test Basıncı 10 Bar



**Alt Karşıt Uç Bağlantıda Mutlaka Yönlendirme Takozu Kullanınız.**  
Yönlendirme Takozu Sıcak Su Vanasına Yakın Şekilde ve;  
0.8 m Altındaki Ölçülerde 1. ve 2. Dilim Arasına,  
0.8 ile 1.5 m Arasındaki Ölçülerde 2. ve 3. Dilim Arasına,  
1.5 m ve Üzerindeki Ölçülerde 4. ve 5. Dilim Arasına Yerleştirilmelidir.

